



INTERIOR GABINETE TABLERO I

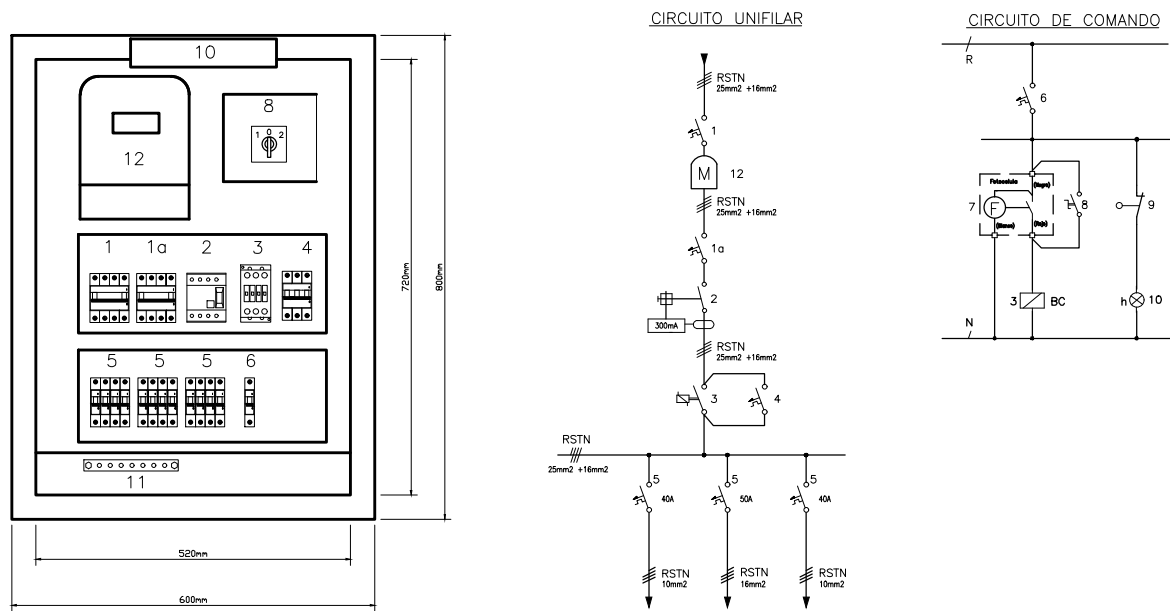

INTERIOR GABINETE TABLERO II

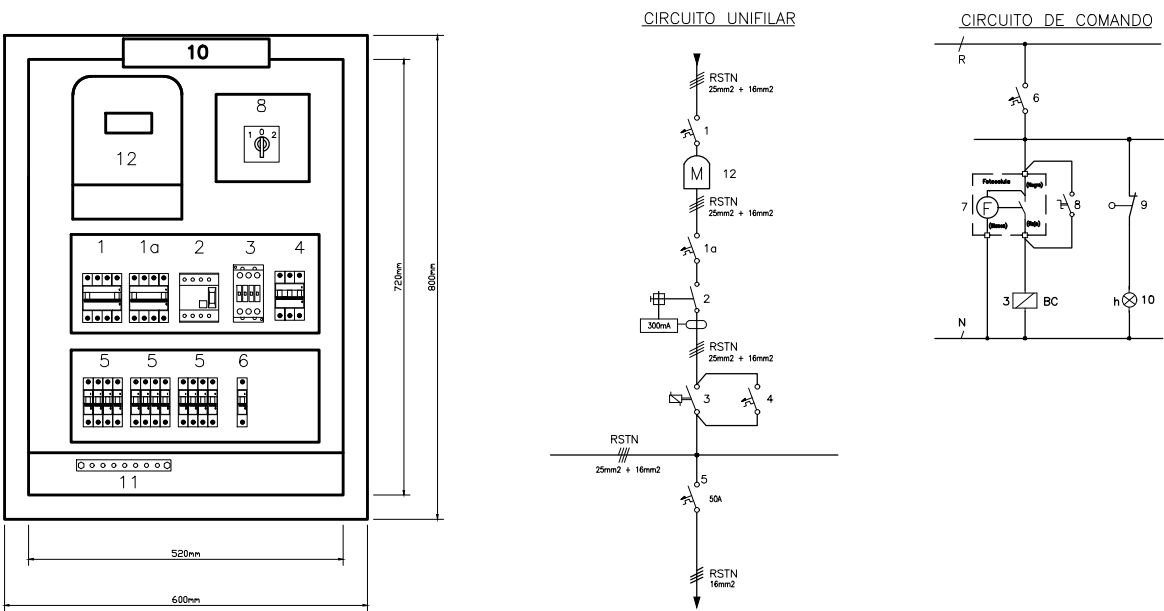

- REFERENCIAS:
- 1- TERMOMAGNETICA TETRAPOLAR 63A, 3A.
 - 1a- TERMOMAGNETICA TETRAPOLAR 63A, 3A.
 - 2- INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 63A - 300mA.
 - 3- CONTACTOR TRIPOLAR 63A CON BOBINA DE 220 VAC.
 - 4- TERMOMAGNETICA TRIPOLAR 63A, 3A, EN PARALELO CON CONTACTOR.
 - 5- TERMOMAGNETICAS TETRAPOLARES SEGUN PLANO.
 - 6- TERMOMAGNETICAS UNIPOLARES DE 6A PROTECCION CIRCUITO DE COMANDO.
 - 7- FOTOCELULA.
 - 8- SELECTORA EN PARALELO CON FOTOCELULA.
 - 9- MICRO DE PUERTA.
 - 10- ARTIFACTO PARA ILLUM. INTERIOR CON LAMPARA DE 9W.
 - 11- BARRA DE PNT. 20x5 mm.
 - 12- MEDIDOR TRIFASICO

NOTA: Para suministros trifásicos adaptar la cantidad de llaves a los circuitos según plano iluminación.
Para suministros monofásicos utilizar interruptores y contactor bipolares 63 A y medidor de 5-60 Amper monofásico.



Dirección de Vialidad Provincial
Provincia del Chaco

DETALLE DE TABLEROS DE
COMANDOS Y CIRCUITOS UNIFILARES

OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 9 BIS

TRAMO: Ruta prov. Nº 100-Ruta Prov Nº 9 (Las Hacheras)

PROYECTO: Direccion de Ingenieria Vial

ESCALA

1:25

PLANO:

8

LAMINA:

6